


此处为5V差分
信号输出


Y0+	Y0-	Y1+	Y1-
Y2+	Y2-	Y3+	Y3-
NC	NC	NC	NC
NC	NC	NC	NC

NTC B值3435 K ±1% R(25 °C)=10K ±1%
RT4 D9904 -50度-150度
RT5 D9905 -50度-150度

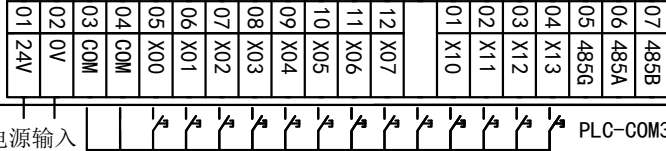


屏幕型号: F500A
plc型号: ES2

插上USB线,
模拟量通讯断开,
PLC可以监控下载
拔掉USB线, 模拟量
与PLC连接上

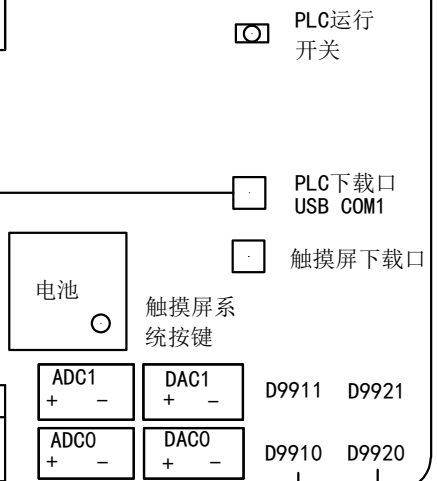

ADC1	DAC1	D9911	D9921
+	-		
ADC0	DAC0	D9910	D9920
+	-		


直流24V电源输入 PLC-COM3 0_10V 对应 0_4095 0_10000 对应 0_10V

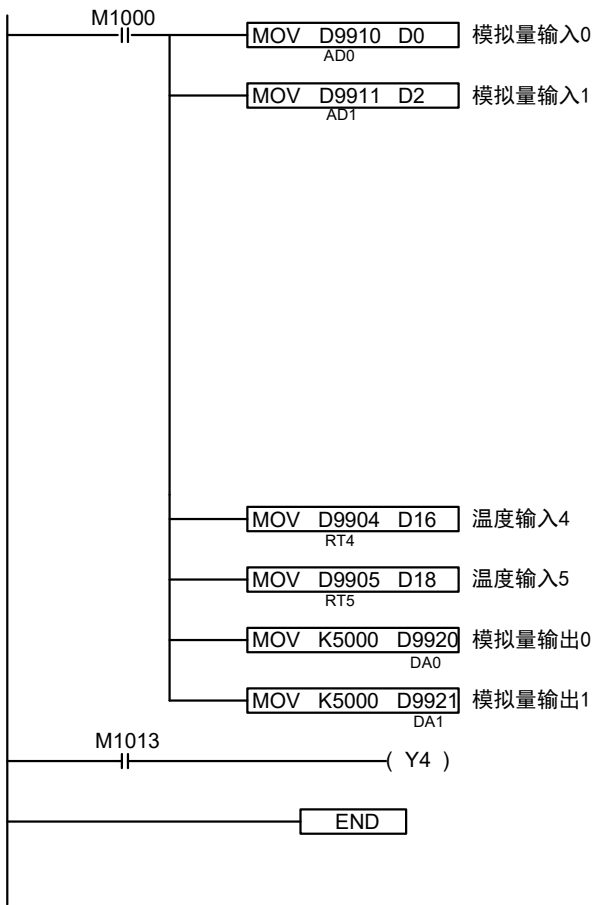

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%

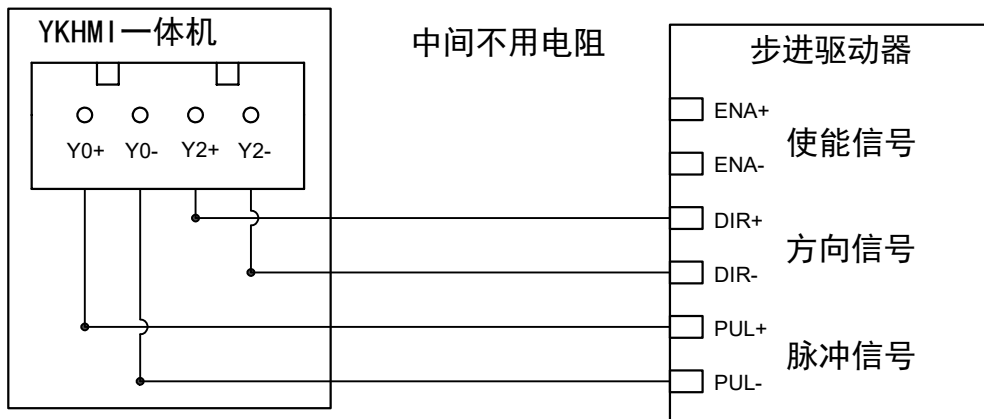

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--